

# ODSISNA HAUBA




# OH

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, TERMOTEHNIKU,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU d.o.o.




# NAMENA

Odsisne haube se ugrađuju u sisteme gde postoji tehnološka i zakonska obaveza radi odvođenja vazduha visoke temperature obogaćenog parama, masnoćama, raznim mirisima itd. Koriste se tamo gde je potrebno koncentrisano odsisavanje vazduha, a to je u komercijalnim kuhinjama - restorana, hotela, menzi, picerija, kioska brze hrane itd.

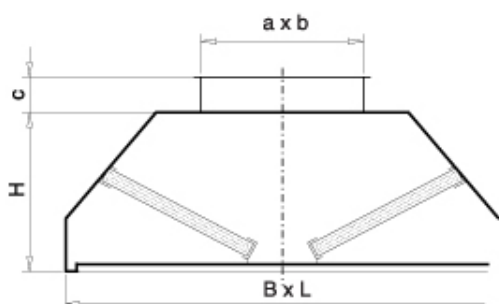


OH-1

DVOSTRANA			
Dužina L [mm]	Širina B [mm]	Protok [m <sup>3</sup> /h]	Broj filterskih uložaka
1000	1200	1500	4
1500	1200	3500	6
2000	1200	4300	8
2500	1200	4800	10
3000	1200	5400	12

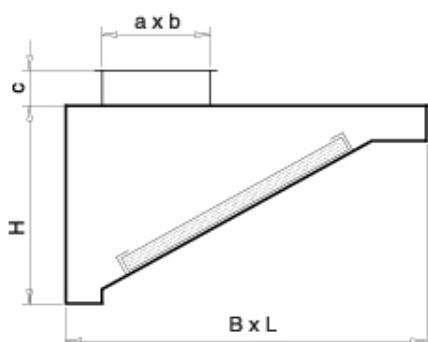

OH-2

JEDNOSTRANA			
Dužina L [mm]	Širina B [mm]	Protok [m <sup>3</sup> /h]	Broj filterskih uložaka
1000	1200	800	2
1500	1200	1800	3
2000	1200	2600	4
2500	1200	3400	5
3000	1200	3900	6

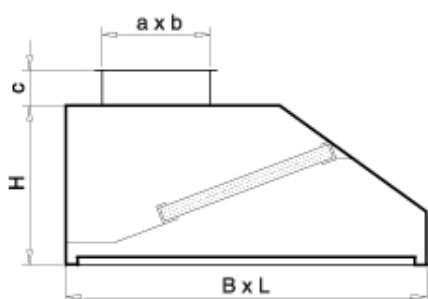

OH-3

JEDNOSTRANA			
Dužina L [mm]	Širina B [mm]	Protok [m <sup>3</sup> /h]	Broj filterskih uložaka
1000	1200	800	2
1500	1200	1800	3
2000	1200	2600	4
2500	1200	3400	5
3000	1200	3900	6

## KONSTRUKCIJA

U zavisnosti od tipa i dimenzija, konstrukcija je ojačana profilima radi sigurnosti i ukrućenja. Filterski ulošci "FMI" su postavljeni u posebna uležištenja i odlikuju se visokim stepenom izdvajanja masnoće iz vazduha. Po obodu haube imaju kanale za odvod kondenzovanih masnih para, koje se putem creva mogu sprovesti u odvod, a služe prilikom pranja haube za odvod nečistoća.

Broj filtera određuje proizvođač. Filteri se lako vade, peru i stavljaju.

## MATERIJALI

U zavisnosti od namene i želje investitora, haube možemo izraditi od aluminijumskog, prohromskog ili pocinkovanog lima, shodno prospektom materijalu iz kataloga.

Filteri se izrađuju sa ispunom od mesingane, prohromske ili alumnijumske "žice" u zavisnosti od želje investitora.

## DIMENZIJE

Zbog različitih uslova montaže i prostora u kojima se montiraju, u mogućnosti smo da izradimo, pored navedenih tipova i dimenzija, dimenzije i oblike van ovih navedenih u prospektu.

## NAPOMENA

Haube mogu biti snabdevene uređajem za signalizaciju zaprljanosti filtera, sistemom za automatsko gašenje požara, kao i svetlom u unutrašnjem prostoru haube.